




Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.



MJESEČNI IZVJEŠTAJ O PROIZVODNJI VJETROELEKTRANA U HRVATSKOJ

MONTHLY REPORT ON WIND POWER PLANT GENERATION IN CROATIA

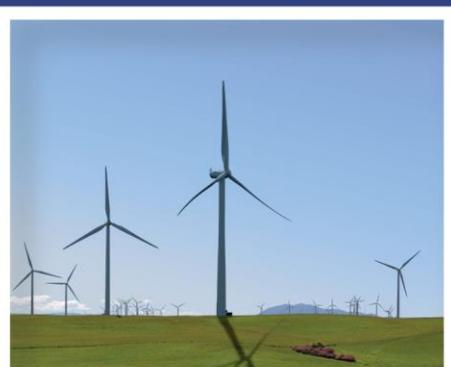

Kolovoz/August 2020

SADRŽAJ



CONTENTS

| SADRŽAJ | | stranica/ page | CONTENTS | |
|---------|---|-------------------|----------|---|
| 1. | PREGLED OSNOVNIH PARAMETARA VJETROELEKTRANA U HRVATSKOJ | 5 | 1. | BASIC PARAMETERS OVERVIEW OF WIND POWER PLANTS IN CROATIA |
| 2. | OSTVARENA PROIZVODNJA VJETROELEKTRANA | 9 | 2. | REALIZED WIND POWER PLANT GENERATION |
| 3. | PROMJENJIVOST PROIZVODNJE VJETROELEKTRANA | 15 | 3. | WIND POWER PLANT GENERATION VARIABILITY |

| POPIS TABLICA | | stranica/ page | LIST OF TABLES | |
|---------------|---|-------------------|----------------|---|
| TABLICA 1 | OSNOVNI PARAMETRI VJETROELEKTRANA U REDOVNOM POGONU | 7 | TABLE 1 | BASIC PARAMETERS OVERVIEW OF WIND POWER PLANTS IN NORMAL OPERATION |
| TABLICA 2 | OSNOVNI PARAMETRI VJETROELEKTRANA U POKUSNOM RADU | 8 | TABLE 2 | BASIC PARAMETERS OVERVIEW OF WIND POWER PLANTS IN TESTING OPERATION |

| POPIS SLIKA | | stranica/ page | LIST OF FIGURES | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|--|
| SLIKA 1 | LOKACIJE VE U HRVATSKOJ | 6 | FIGURE 1 | WPP LOCATIONS IN CROATIA |
| SLIKA 2 | SATNA PROIZVODNJA SVIH VJETROELEKTRANA | 10 | FIGURE 2 | HOURLY GENERATION OF ALL WIND POWER PLANTS |
| SLIKA 3 | KRIVULJA TRAJANJA ANGAŽIRANE SNAGE SVIH VE I KUMULATIVNA PROIZVODNJA VE U PROMATRAKOM RAZDOBLJU U JEDINIČNIM VRIJEDNOSTIMA | 11 | FIGURE 3 | DURATION CURVE OF ENGAGED CAPACITY OF ALL WIND POWER PLANTS AND CUMULATIVE GENERATION IN GIVEN TIMEFRAME IN PER UNIT |
| SLIKA 4 | STANDARDNA DEVIJACIJA SATNE PROIZVODNJE VJETROELEKTRANA U JEDINIČNIM VRIJEDNOSTIMA | 12 | FIGURE 4 | STANDARD DEVIATION OF HOURLY GENERATION OF ALL WIND POWER PLANTS IN PER UNIT |
| SLIKA 5 | DNEVNA PROIZVODNJA SVIH VJETROELEKTRANA | 12 | FIGURE 5 | DAILY GENERATION OF ALL WIND POWER PLANTS |
| SLIKA 6 | KRIVULJA TRAJANJA DNEVNE PROIZVODNJE VJETROELEKTRANA | 13 | FIGURE 6 | AVERAGE DAILY WPP GENERATION DURATION CURVE |
| SLIKA 7 | USPOREDBA SATNOG DIJAGRAMA OPTEREĆENJA SUSTAVA I PROIZVODNJE VJETROELEKTRANA | 14 | FIGURE 7 | COMPARISON BETWEEN HOURLY SYSTEM DEMAND AND WPP GENERATION |
| SLIKA 8 | UDIO PROIZVODNJE VJETROELEKTRANA U POKRIVANJU SATNOG OPTEREĆENJA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA | 14 | FIGURE 8 | WPP GENERATION SHARE IN COVERING POWER SYSTEM DEMAND |
| SLIKA 9 | MAKSIMALNA POZITIVNA I MAKSIMALNA NEGATIVNA PROMJENA SATNE PROIZVODNJE VE U MJESECU | 16 | FIGURE 9 | MAXIMUM POSITIVE AND MAXIMUM NEGATIVE WIND POWER PLANT HOURLY OUTPUT VARIATION DURING THE MONTH |
| SLIKA 10 | STATISTIČKA RASPODJELA SATNIH PROMJENA PROIZVODNJE VE | 17 | FIGURE 10 | STATISTICAL DISTRIBUTION OF WPP HOURLY OUTPUT VARIATIONS |

1.

PREGLED OSNOVNIH PARAMETARA VJETROELEKTRANA U HRVATSKOJ



BASIC PARAMETERS OVERVIEW OF WIND POWER PLANTS IN CROATIA

U prikazu osnovnih parametara vjetroelektrane dijelimo u dvije grupe:

- 1) vjetroelektrane u redovnom pogonu i
- 2) vjetroelektrane u pokusnom radu.

U kolovozu 2020. godine je u Hrvatskoj u redovnom pogonu bilo 21 vjetroelektrana, s ukupno instaliranom snagom od 596,25 MW i odobrenom snagom priključenja u iznosu od 596,5 MW (tablica 1).

U probnom pogonu / izgradnji bile su još 2 vjetroelektrane, ukupne instalirane snage od 205 MW, a ukupno odobrene priključne snage 200 MW (tablica 2).

Najviše vjetroelektrana smješteno je na lokacijama u Šibensko-kninskoj županiji (7), Zadarskoj županiji (7) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (7) (slika 1).

Najveći broj vjetroelektrana (14) priključen je na prijenosnu mrežu (220 kV i 110 kV), dok su ostale priključene na srednjenaponsku distribucijsku mrežu (35, 30 i 10 kV).

In basic parameters overview wind power plants are divided in two groups:


- 1) wind power plants in normal operation
- 2) wind power plants in testing operation or under construction.

In August 2020 in Croatia there were 21 wind power plants with total installed capacity of 596.25 MW and total approved connection capacity of 596.5 MW (Table 1).

There were 2 wind power plants in testing operation / construction, with total installed capacity of 205 MW and total approved connection capacity of 200 MW (Table 2).

The largest number of wind power plants are located in Šibensko-kninska County (7), Zadarska County (7) and Split-Dalmatia County (7).

The largest number of wind power plants (14) are connected to transmission network (220 kV and 110 kV), while the rest are connected to the mid-voltage distribution network (35, 30 and 10 kV).

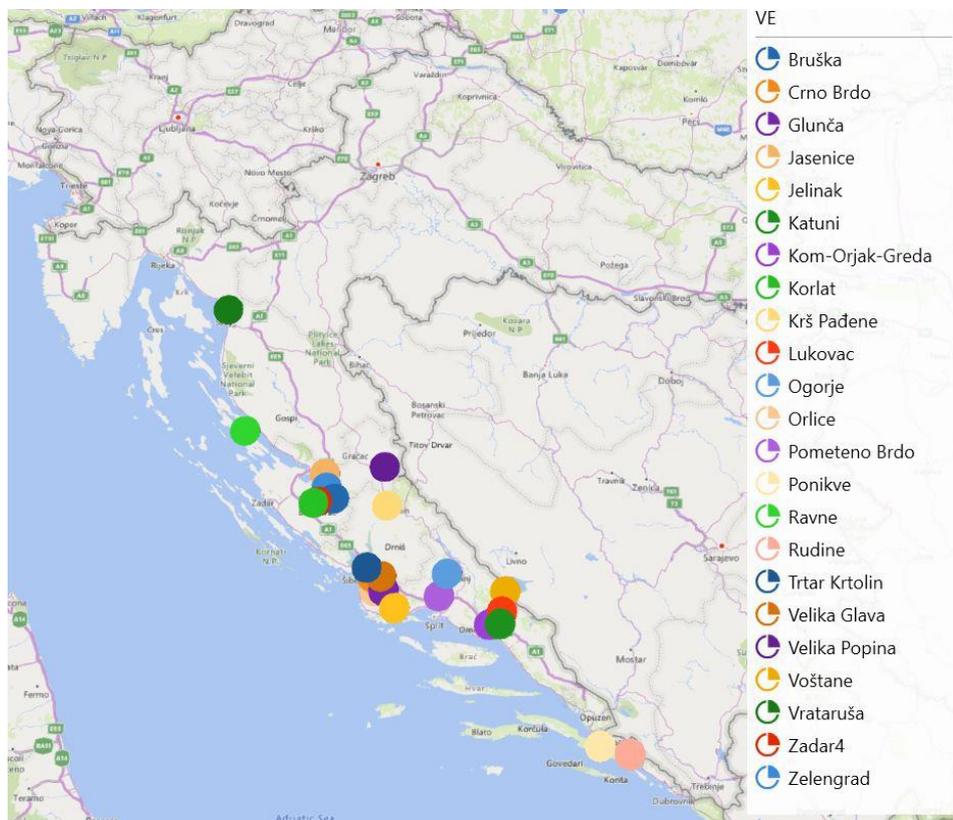

Slika 1 Lokacije VE u Hrvatskoj
Figure 1 WPP locations in Croatia

Tablica 1 Osnovni parametri vjetroelektrana u redovnom pogonu

Table 1 Basic parameters overview of wind power plants in normal operation

| Br No | Naziv VE WPP name | Lokacija (županija/općina) Location (county/municip.) | Ukupna instalirana snaga (MW) Total installed capacity (MW) | Ukupno odobrena snaga priključenja (MW) Total approved connected capacity (MW) | Napon priključenja (kV) Connection voltage (kV) | U redovnom pogonu od In normal operation since |
|-----------------|----------------------|--|--|---|--|---|
| 1 | Ravne | Zadarska/Pag | 5,95 | 5,95 | 10 | 2005 |
| 2 | Trtar Krtolin | Šib-Knin/Šibenik | 11,2 | 11,2 | 30 | 2007 |
| 3 | Orlice | Šib-Knin/Šibenik | 9,6 | 9,6 | 30 | 2009 |
| 4 | Vrataruša | Prim-Goran/Senj | 42 | 42 | 110 | 2010 |
| 5 | Velika Popina | Zadarska/Gračac | 53,4 | 54,2 | 110 | 2011 / 2017 |
| 6 | Pometeno Brdo | Split-Dalm/Split | 20 | 20 | 110 | 2010 / 2011 / 2012 / 2015 |
| 7 | Crno Brdo | Šib-Knin/Šibenik | 10,5 | 10 | 10 | 2011 |
| 8 | Bruška | Zadarska/Benkovac, Obrovac | 36,8 | 36 | 110 | 2011 |
| 9 | Ponikve | Dub-Neret/Ston | 36,8 | 34 | 110 | 2012 |
| 10 | Jelinak | Šib-Knin/Marina, Seget | 30 | 30 | 110 | 2013 |
| 11 | Voštane | Split-Dalm/Trilj | 42 | 40 | 110 | 2013 |
| 12 | Zadar4 | Zadarska/Benkovac | 9,2 | 9,2 | 10 | 2013 |
| 13 | Velika Glava | Šib-Knin/Drniš, Šibenik, Unešić | 43,7 | 43 | 110 | 2014 |
| 14 | Zelengrad | Zadarska/Obrovac | 42 | 42 | 110 | 2014 |
| 15 | Ogorje | Split-Dalm/Muč | 45 | 44 | 110 | 2015 |
| 16 | Rudine | Dub-Neret/Dubrovačko primorje | 34,2 | 34,2 | 110 | 2015 |
| 17 | Glunča | Šib-Knin/Šibenik | 20,7 | 23 | 110 | 2016 |
| 18 | Katuni | Split-Dalm/Šestanovac | 34,2 | 39,9 | 110 | 2016 |
| 19 | Lukovac | Split-Dalm/Cista Provo | 48,75 | 48 | 110 | 2018 |
| 20 | Kom-Orjak- Greda | Split-Dal/Blato na Cetini | 10,25 | 10,25 | 35 | 2020 |
| 21 | Jasenice | Zadarska/Jasenice | 10 | 10 | 35 | 2020 |
| UKUPNO TOTAL | | | 596,25 | 596,5 | | |

Tablica 2 Osnovni parametri vjetroelektrana u pokusnom radu

Table 2 Basic parameters overview of wind power plants in testing operation

| Br No | Naziv VE WPP name | Lokacija (županija/općina) Location (county/municip.) | Ukupna instalirana snaga (MW) Total installed capacity (MW) | Ukupno odobrena snaga priključenja (MW) Total approved connected capacity (MW) | Napon priključenja (kV) Connection voltage (kV) | Trenutni status Current status |
|-----------------|----------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|
| 1 | Krš Pađene | Šib-Knin/Ervenik | 142 | 142 | 220 | Pokusni rad / Testing operation |
| 2 | Korlat | Zadarska/Korlat | 63 | 58 | 110 | Pokusni rad / Testing operation |
| UKUPNO TOTAL | | | 205 | 200 | | |

2.

OSTVARENA PROIZVODNJA VJETROELEKTRANA



REALIZED WIND POWER PLANT GENERATION

U ovom poglavlju prikazani su podaci o ostvarenoj proizvodnji svih VE u Hrvatskoj. Ukupna mjesečna proizvodnja svih VE u kolovozu 2020. godine iznosila je 130716,02 MWh. Na slici 2 prikazana je ukupna satna proizvodnja svih VE u ovom mjesecu. Pri tom je najveća ostvarena satna proizvodnja iznosila 545,42 MWh i ostvarena je 30.8.2020 godine u 15 h, a najmanja 0 MWh ostvarena 14.8.2020 godine u 3 h. Satna proizvodnja veća od 300 MWh ostvarena je tijekom 195 sati u kolovozu 2020. godine. Prosječna satna proizvodnja svih VE iznosila je 175,69 MWh.


Krivulja trajanja angažirane snage svih VE izražena je specifično u odnosu na instaliranu snagu VE (*engl.* „per unit“ ili p.u.), a za kolovoz 2020. godine prikazana je na slici 3 zajedno s krivuljom kumulativne proizvodnje.

Faktor iskorištenja snage svih VE u ovom mjesecu iznosio je 21,93%.

Wind power plant total output in Croatia is presented in this Chapter. Total wind power plant generation in August 2020 was 130716.02 MWh. Figure 2 shows hourly wind power plant generation in this month. Maximum hourly output was 545.42 MWh and it was realized on 30.8.2020 at 15 h, while minimum output was 0 MWh on 14.8.2020 at 3 h. Hourly production higher than 300 MWh occurred in 195 hours in August 2020. Average hourly wind power plant generation was 175.69 MWh.


Duration curve of engaged capacity of all wind power plants is expressed in p.u. (per unit of installed WPP capacity) in August 2020 on the Figure 3, along with cumulative generation curve.

Capacity factor of all wind power plants in this month was 21.93%.

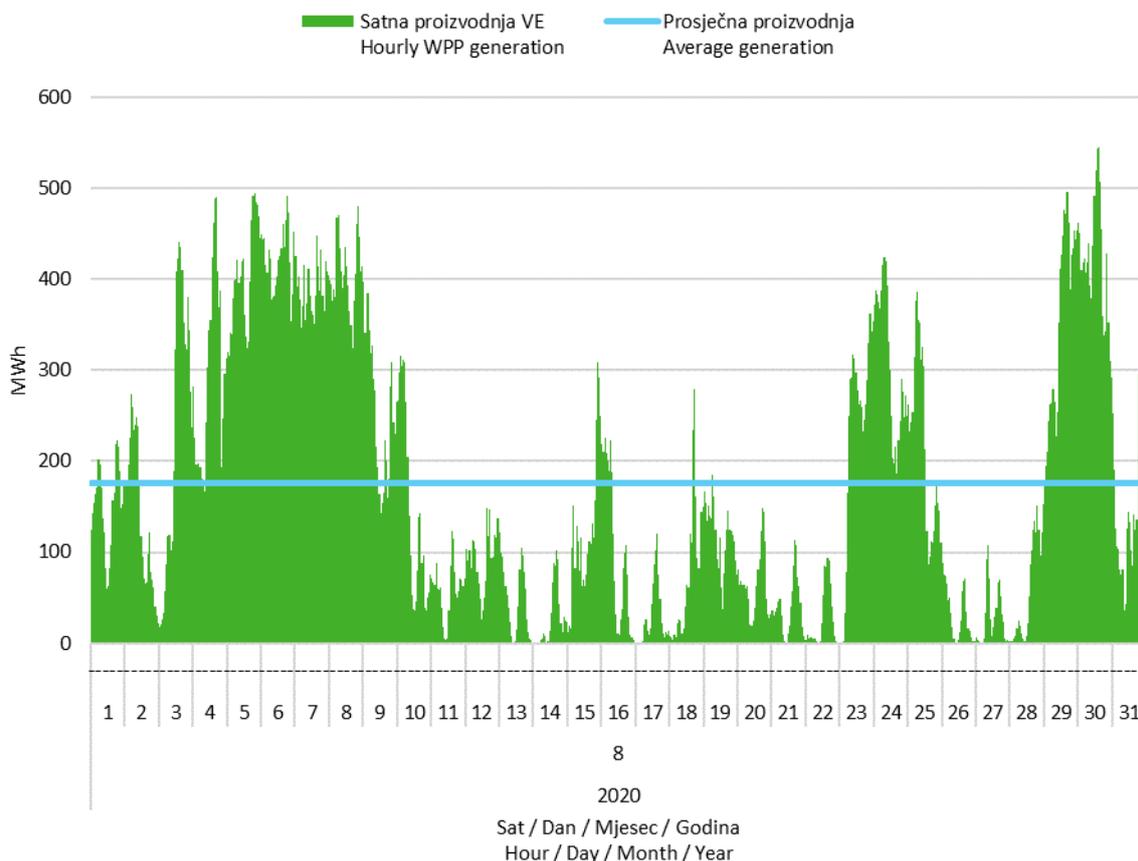

Slika 2 Satna proizvodnja svih vjetroelektrana u kolovozu 2020. godine

Figure 2 Hourly generation of all wind power plants in August 2020

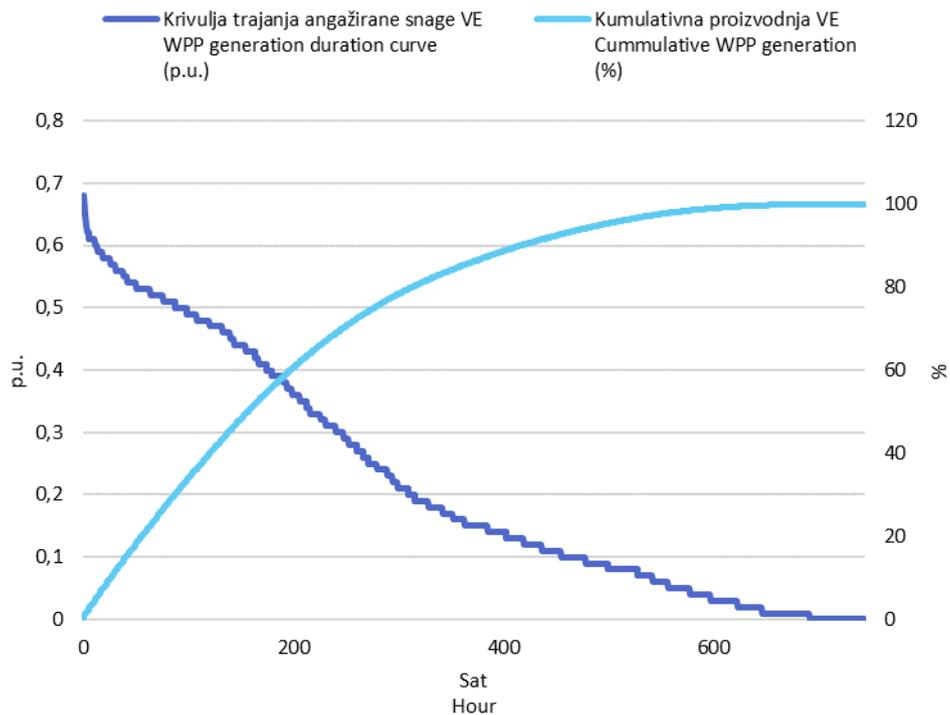

Slika 3 Krivulja trajanja angažirane snage svih VE i kumulativna proizvodnja VE u kolovozu 2020. godine u jediničnim vrijednostima


Figure 3 Duration curve of engaged capacity of all wind power plants and cumulative generation in August 2020 in per unit

Jedna od osnovnih karakteristika proizvodnje VE je promjenjivost. Na slici 4 prikazana je standardna devijacija ukupne satne proizvodnje svih VE na dnevnoj razini i u ovom mjesecu kretala se u rasponu 0,034 – 0,192 p.u., gdje p.u. (per unit - jedinična vrijednost) podrazumijeva udio u ukupno instaliranoj snazi svih VE. Prosječna standardna devijacija u ovom mjesecu iznosila je 0,079 p.u.

Premda su sve VE u Hrvatskoj smještene na relativno malom prostoru, postoje značajne razlike u promjenjivosti satne proizvodnje pojedinih VE. Na slici 4 su pored standardne devijacije satne proizvodnje svih VE prikazane i standardne devijacije satne proizvodnje pojedinačnih VE s najvećom, odnosno najmanjom varijacijom proizvodnje u ovom mjesecu. Očito je standardna devijacija pojedinačne VE s najvećom varijacijom proizvodnje značajno veća od standardne devijacije proizvodnje svih VE.

One of the basic characteristic of wind power plant generation is its intermittency. Figure 4 shows standard deviation of total wind power plant hourly output on daily basis. In this month it was in the range 0.034 – 0.192 p.u., where p.u. (per unit) refers to the share in total installed capacity of all wind power plants. Average standard deviation was 0.079 p.u.


Even though all wind power plants in Croatia are located on relatively small area, there are significant differences among individual wind power plants' generation variations. Beside standard deviation of all wind power plants output, Figure 4 shows standard deviation of individual wind power plants with maximum and minimum generation variations. Clearly, standard deviation of individual wind power plant with the largest output variation is significantly larger than standard deviation of all wind power plants' output.

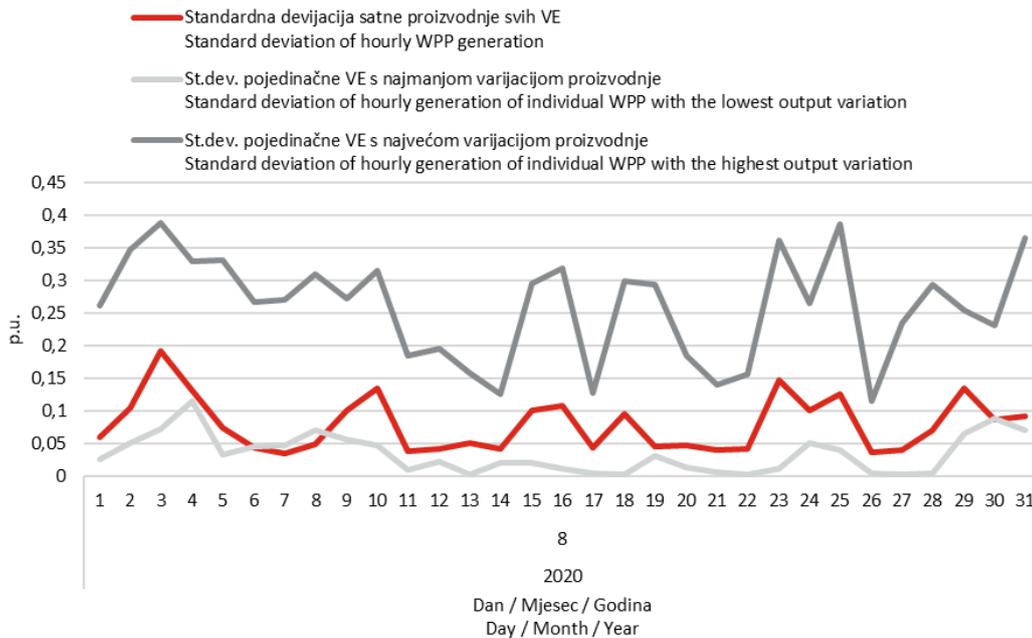

Slika 4 Standardna devijacija satne proizvodnje vjetroelektrana u jediničnim vrijednostima
 Figure 4 Standard deviation of hourly generation of all wind power plants in per unit

Pored podataka o satnoj proizvodnji VE analiziraju se i podaci o dnevnoj proizvodnji VE. Na slici 5 prikazana je ukupna dnevna proizvodnja svih VE i u ovom mjesecu kreće se u rasponu 0,61 GWh (ostvareno 22.8.2020 godine) – 10,17 GWh (ostvareno 6.8.2020 godine). Prosječna dnevna proizvodnja svih VE iznosila je 4,22 GWh.


In addition to hourly output, data on daily wind power plants output are analyzed. Figure 5 shows total daily wind power plant generation in this month within the range of 0.61 GWh (22.8.2020) – 10.17 GWh (6.8.2020). Average daily generation was 4.22 GWh.

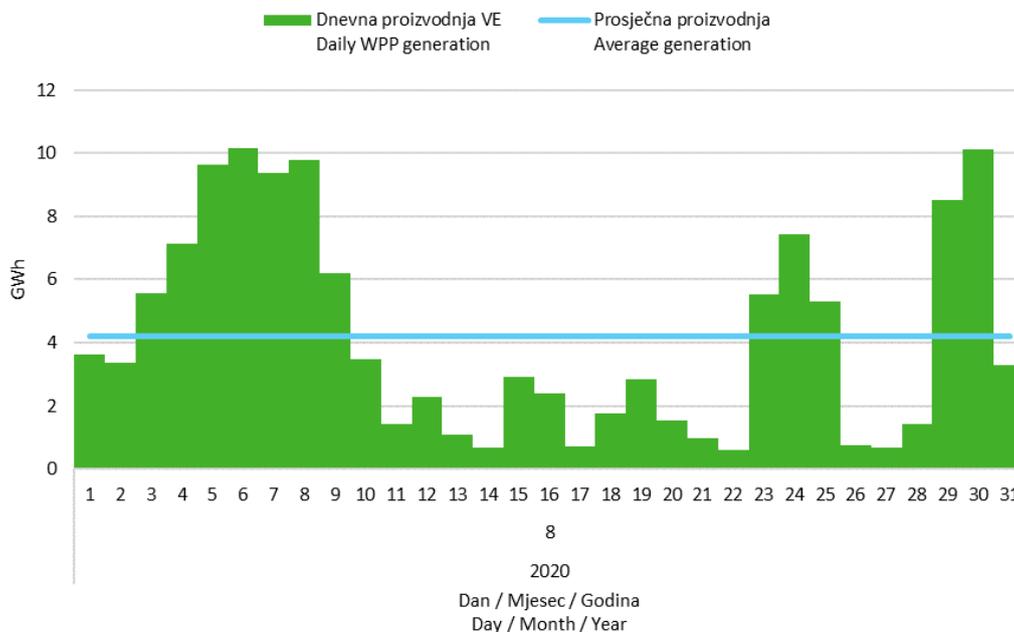

Slika 5 Dnevna proizvodnja svih vjetroelektrana u kolovozu 2020. godine
 Figure 5 Daily generation of all wind power plants in August 2020

Podaci o dnevnoj proizvodnji svih VE prikazani su krivuljom trajanja i na slici 6.

Daily generation of all wind power plants are shown on the following Figure 6 with duration curve.

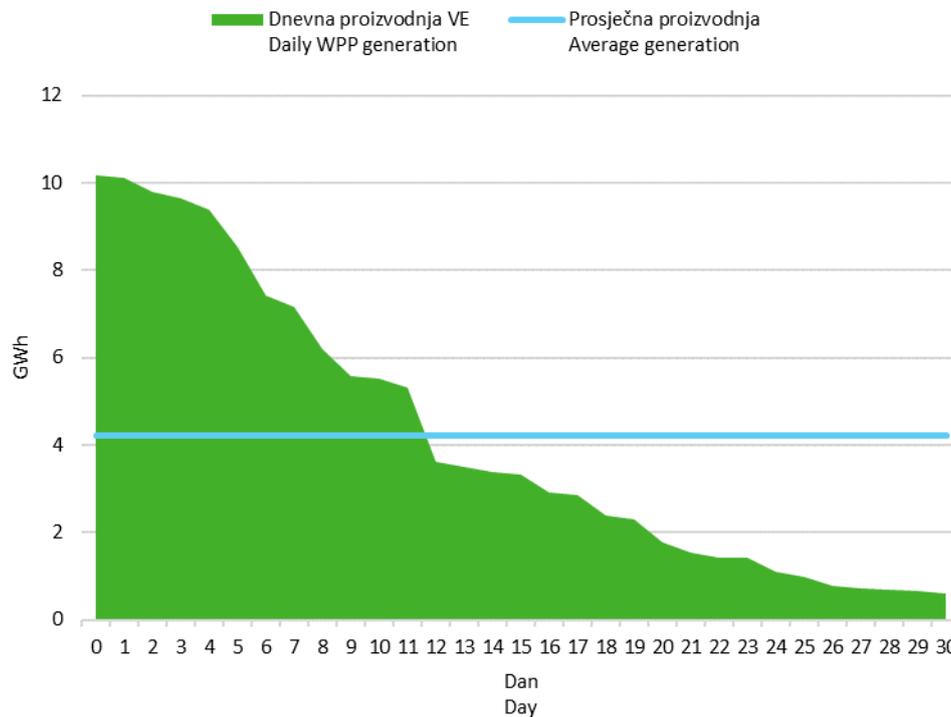


Slika 6 Krivulja trajanja dnevne proizvodnje vjetroelektrana u kolovozu 2020. godine

Figure 6 Average daily WPP generation duration curve in August 2020


U posljednje vrijeme VE imaju sve veću ulogu u pokrivanju opterećenja elektroenergetskog sustava Hrvatske. Na slici 7 prikazana je usporedba satnog dijagrama opterećenja sustava i proizvodnje VE, a na slici 8 prikazan je udio proizvodnje VE u pokrivanju satnog opterećenja sustava. U ovom mjesecu taj udio kreće se u rasponu od 0% do najviše 32,5% (ostvareno na 6.8.2020 u 3 h), a bio je veći od 15% tijekom 200 sati.

Wind power plants are having an increasing role in covering power system demand in Croatia. Figure 7 shows comparison between hourly demand diagram and wind power generation. Figure 8 shows share of wind power plant generation in covering hourly power system demand. In this month this share was ranging from 0% to 32.5% (6.8.2020 at 3 h), while it was larger than 15% in 200 hours.

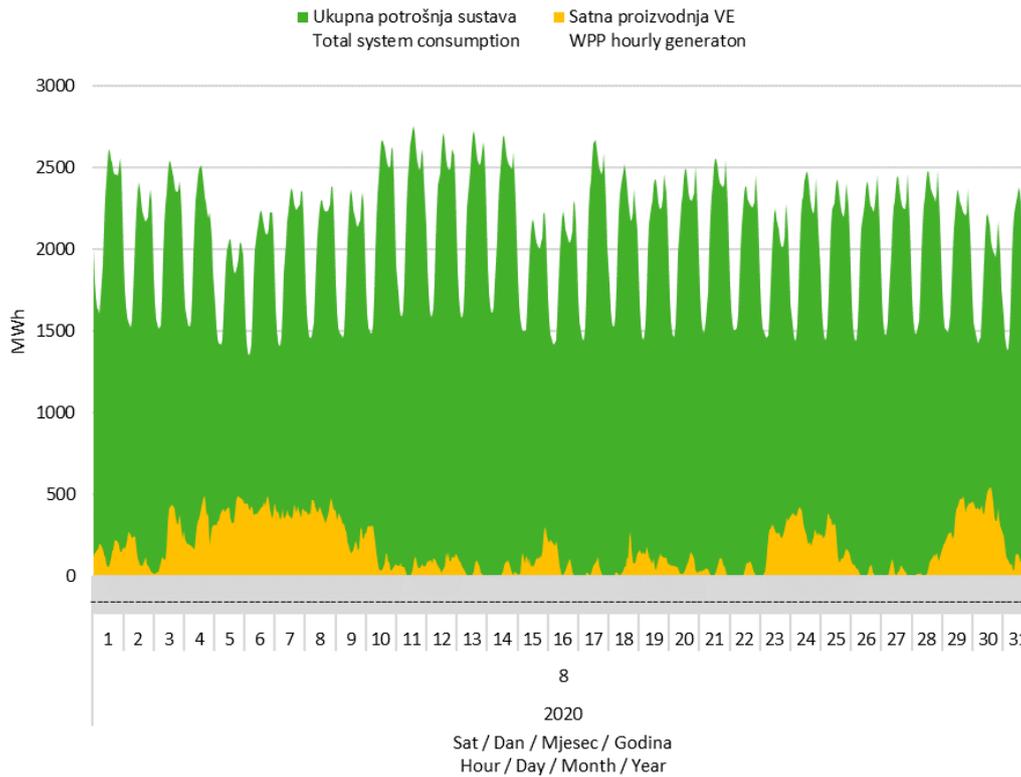

Slika 7 Usporedba satnog dijagrama opterećenja sustava i proizvodnje vjetroelektrana u kolovozu 2020. godine

Figure 7 Comparison between hourly system demand and WPP generation in August 2020

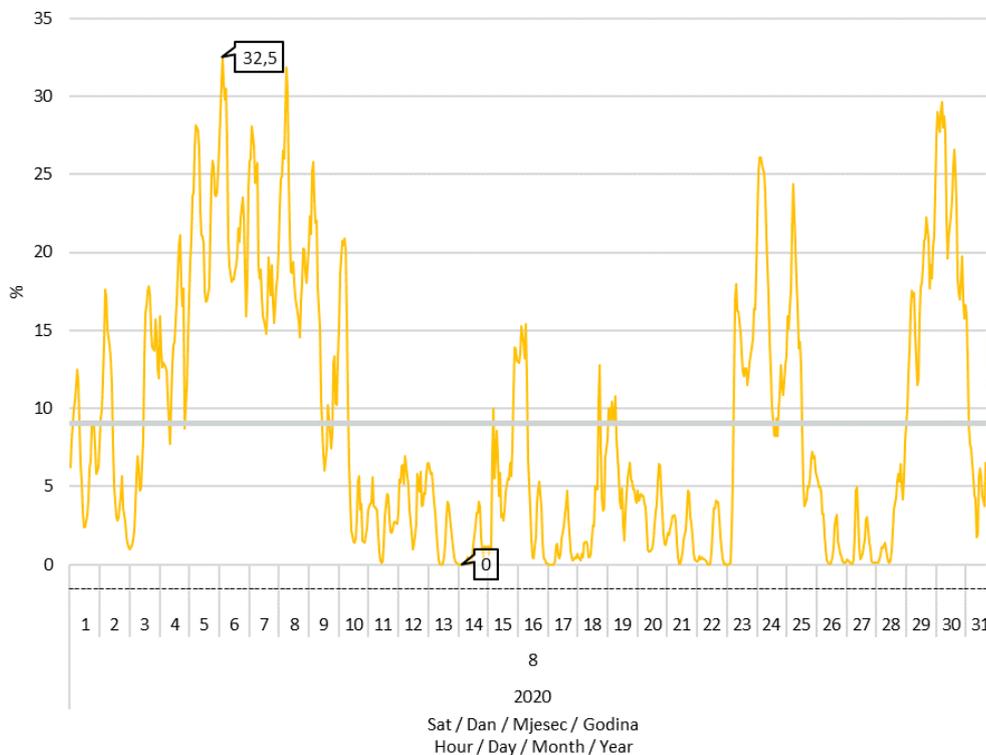

Slika 8 Udio proizvodnje vjetroelektrana u pokrivanju satnog opterećenja elektroenergetskog sustava u kolovozu 2020. godine

Figure 8 WPP generation share in covering power system demand in August 2020

3.


PROMJENJIVOST PROIZVODNJE VJETROELEKTRANA



WIND POWER PLANT GENERATION VARIABILITY

Za vođenje elektroenergetskog sustava od posebnog je interesa promjenjivost proizvodnje VE. Na slici 9 prikazana je maksimalna pozitivna i maksimalna negativna promjena satne proizvodnje VE u ovom mjesecu. Drugim riječima, prikazana je razlika ostvarene prosječne proizvodnje VE u dva uzastopna sata. Najveća pozitivna satna promjena proizvodnje VE iznosila je 160,7 MW, ostvarena na 31.8.2020 godine, dok je najveća negativna satna promjena proizvodnje VE iznosila -193,4 MW, ostvarena na 4.8.2020 godine. Prosječna pozitivna satna promjena proizvodnje u ovom mjesecu iznosila je 66,37 MW, a prosječna negativna -63,7 MW.

For power system control wind power plant output variation is of utmost interest. Maximum positive and maximum negative wind power plant hourly output variations are given on the Figure 9. In other words, the difference between in hourly WPP output in two consecutive hours is shown. The largest positive hourly WPP output variation was 160.7 MW, realized on 31.8.2020. The largest negative hourly WPP output variation was -193.4 MW, realized on 4.8.2020. Average positive hourly WPP output variation in this month was 66.37 MW, while average negative hourly WPP output variation was -63.7 MW.

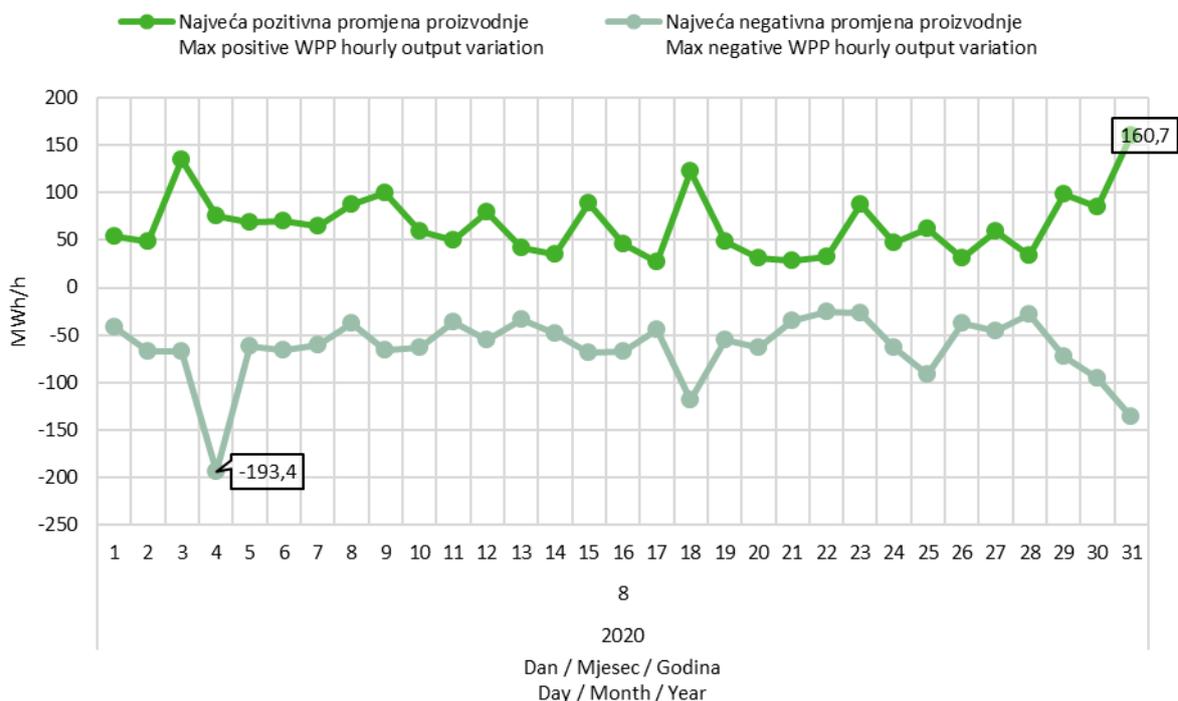


Slika 9 Maksimalna pozitivna i maksimalna negativna promjena satne proizvodnje VE u kolovozu 2020. godine

Figure 9 Maximum positive and maximum negative wind power plant hourly output variation in August 2020

Najveći broj satnih promjena proizvodnje VE događa se u rasponu od -30 MWh/h do +30 MWh/h, 554 sati ili 74,46% vremena ovog mjeseca, kako je prikazano slikom 10. Apsolutna vrijednost promjene proizvodnje VE iznad 50 MWh/h (dakle i pozitivne i negativne promjene) pojavile su se u 79 sati, odnosno 10,62% vremena u ovom mjesecu.

The largest amount of WPP hourly output variation was in the range -30 MWh/h to +30 MWh/h, 554 hours, or 74.46% of this month, as shown on the Figure 10. Absolute value of WPP hourly output variations above 50 MWh/h (including both positive and negative variations) happened in 79 hours or 10.62% of this month.

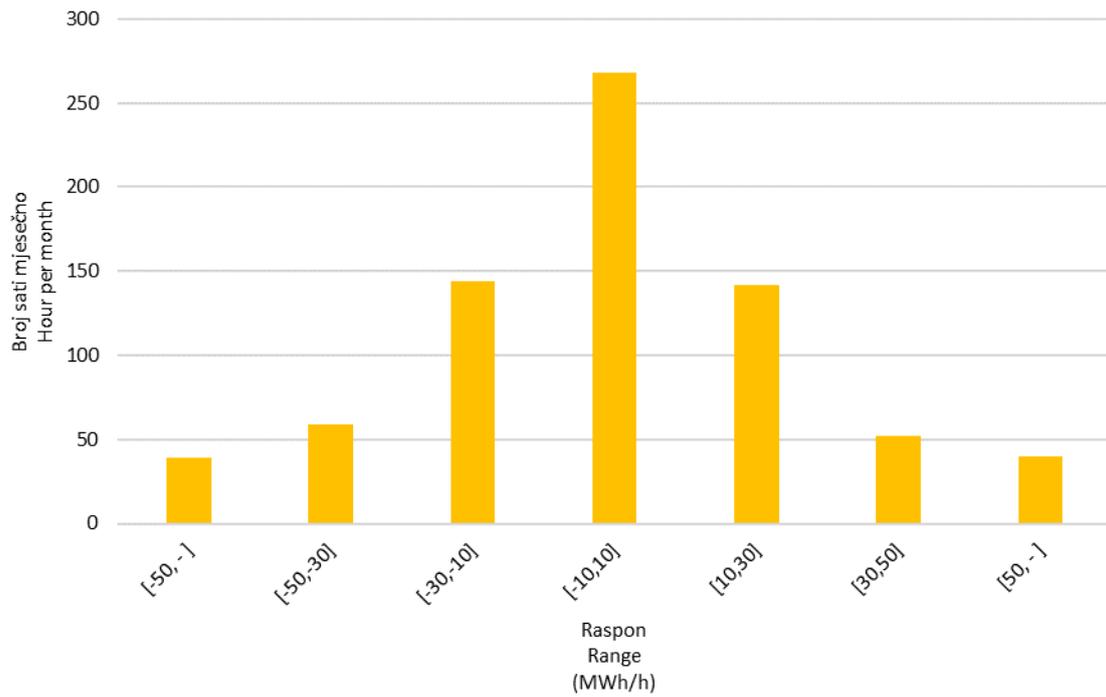

Slika 10 Statistička raspodjela satnih promjena proizvodnje VE u kolovozu 2020. godine

Figure 10 Statistical distribution of WPP hourly output variations in August 2020

IZDAVAČ:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska

PUBLISHER:

Croatian Transmission System Operator Ltd.
Kupska 4, 10 000 Zagreb, Croatia

ODGOVORNA OSOBA:

Dr.sc. Tomislav Plavšić

RESPONSIBLE PERSON:

Tomislav Plavšić, PhD

UREDNIK:

Sektor za vođenje EES-a

EDITOR:

System Operation Department

AUTORSKA PRAVA:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska

COPYRIGHT:

Croatian Transmission System Operator Ltd.
Kupska 4, 10 000 Zagreb, Croatia